



RAPPORT ANNUEL 2018

SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE

Le Syndicat Mixte du Nord-Est de Pau (SMNEP), est une collectivité territoriale créée en 1963 dont la principale compétence est de produire de l'eau potable. 5 collectivités sont alimentées par le SMNEP, représentant plus 100 000 habitants répartis les départements du Gers, des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes Pyrénées : Béarn Bigorre, Lamarque-Pontacq, Luy Gabas Léas, Pays de Nay et SIEBAG.

L'année 2018 aura été marquée par l'actualisation du schéma directeur et la définition du nouveau programme pluriannuel d'investissement (2018 - 2030) et la réalisation des opérations suivantes : Renouvellement de la liaison Luquet - Maucor, interconnexion SIAEP Tarbes Nord et SIEBAG, création des forages de Baudreix F2 et F3, sécurisation Arthez-d'Asson - Baudreix.

Pour assurer sa mission, le SMNEP dispose de 10 ressources (protégées à 80,4 %). En 2018, 9 199 972 m³ d'eau ont été prélevés. Compte tenu de la diversité des ressources, la collectivité dispose de 4 stations de production (Arthez-d'Asson, Lespielle, Lalongue et Burosse-Mendousse).

L'eau est ensuite acheminée vers 12 ouvrages de stockage (réservoirs ou châteaux d'eau), d'une capacité totale de 22 250 m³. Après stockage, l'eau est transportée par le biais de 175,5 kml de canalisation. La réflexion initiée en 2012 lors du précédent schéma directeur aura permis au SMNEP de se doter d'une politique de renouvellement de réseau, dont l'objectif est l'augmentation des rendements de réseaux (aujourd'hui situé à 94,6%). La première tranche de renouvellement de réseau a débuté en 2015, et se poursuit en 2018 avec le renouvellement de 4,6 km de canalisation.

En 2018, 8 168 575 m³ ont été vendus avec une augmentation de la consommation de 3.7%, par rapport à 2017. Cette évolution est liée aux nouvelles ventes d'eau vers le SIAEP Tarbes Nord et le SIEBAG. L'évolution n'est que de 1.4%, si on les exclut.


D'un point de vue qualitatif, l'eau distribuée est 100 % conforme à la réglementation sur le paramètre bactériologique et à 98 % sur le paramètre physico-chimique. Des programmes d'amélioration ont été engagés, notamment sur l'optimisation de l'usine de Lespielle, mais aussi l'implantation d'analyseurs de chlore sur l'ensemble du réseau. A noter la substitution des forages de Bordes par ceux de Baudreix F2 et F3 en novembre 2017, fruit d'un ambitieux programme de recherche en eau mené depuis plusieurs années par le SMNEP.

Depuis le 1^{er} janvier 2011, un contrat de délégation de service public est en vigueur avec la société SAUR. Ce contrat a permis une baisse de la part délégataire de 35.7% par rapport au précédent et une optimisation du partenariat collectivité / délégataire. En 2018, un avenant a été adopté afin de tenir compte de la substitution des forages de Bordes par ceux de Baudreix et des nouvelles ventes d'eau extérieures vers le SIEBAG et le SIAEP Tarbes Nord. Cet avenant n'a entraîné aucune augmentation tarifaire.

Les 1 638 772,18 € de recette liée à la vente d'eau,

auront notamment permis au SMNEP de financer en partie les investissements suivants :

- Renouvellement liaison Luquet-Maucor
- Création des forages de Baudreix F2 et F3
- Sécurisation du SIAEP Tarbes Nord depuis le SMNEP
- Poursuite des investigations et approfondissement des connaissances secteur Piémont
- Constitution DUP Aygues
- Reprise du seuil d'Arthez-d'Asson
- Sécurisation Arthez-d'Asson - Baudreix
- Turbinage Pontacq
- Révision Schéma Directeur

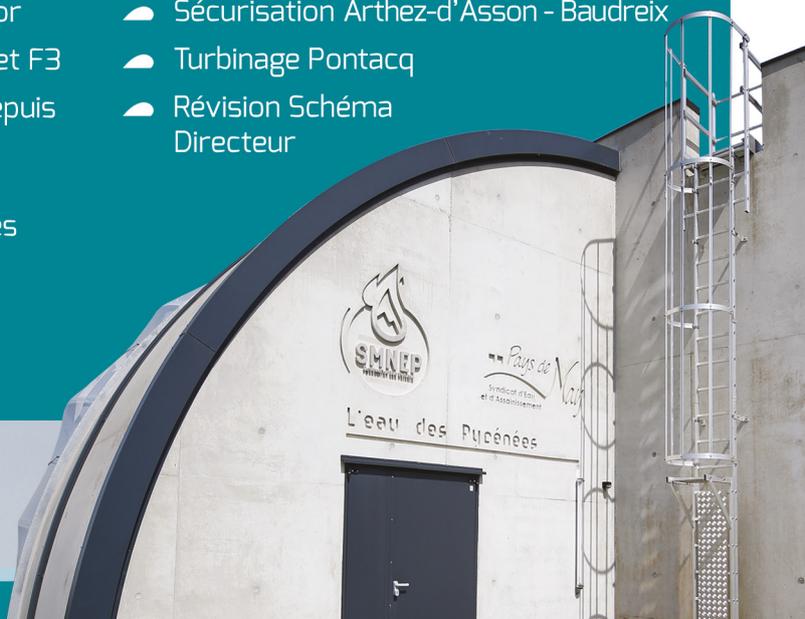

SYNTHESE ANNUELLE DES INDICATEURS

CRITÈRE	UNITÉ	2017	2018
Ressource			
Volume prélevé	m ³	8 711 376	9 199 972
Indice de protection de la ressource	%	84,5	80,4
Production			
Volume produit	m ³	8 669 208	8 982 403
Ratio consommation énergétique	KW/m ³	0,42	0,47
Réseau			
Linéaire	Kml	174,2	175,5
Connaissance du réseau	Pts/80	80	80
Rendement	%	94,1	94,6
Indice volumes non consommés	m ³ /Km/j	12,4	12,7
Indice linéaire de pertes en réseau	m ³ /Km/j	8,0	7,6
Renouvellement	Km	5,7	4,6
Stockage			
Volume stockage	m ³	22 150	22 150
Volume de service	m ³	278 819	328 693
Consommation			
Volume vendu	m ³	7 880 755	8 168 575
Qualité (analyses ARS)			
Bactériologique	Nbre analyse/ conformité	47 / 100%	48 / 100%
Physico-chimique	Nbre analyse/ conformité	45 / 100%	48 / 98%
Tarifs et recettes			
Part syndicale	€/m ³	0,2000	0,2000
Recette syndicale	€	1 593 151,00	1 638 772,18
Part délégataire	€/m ³	0,1482 / 0,1849	0,1870
Recette délégataire	€	1 442 402,31	1 527 523,53

